

Presenza Semaforo per allaccio

Presenza di altro contatore per allaccio


Altre indicazioni:

Potenziare i Kw/ora del semaforo.

Distanza dal semaforo MT.20



Vista del sito di posizionamento

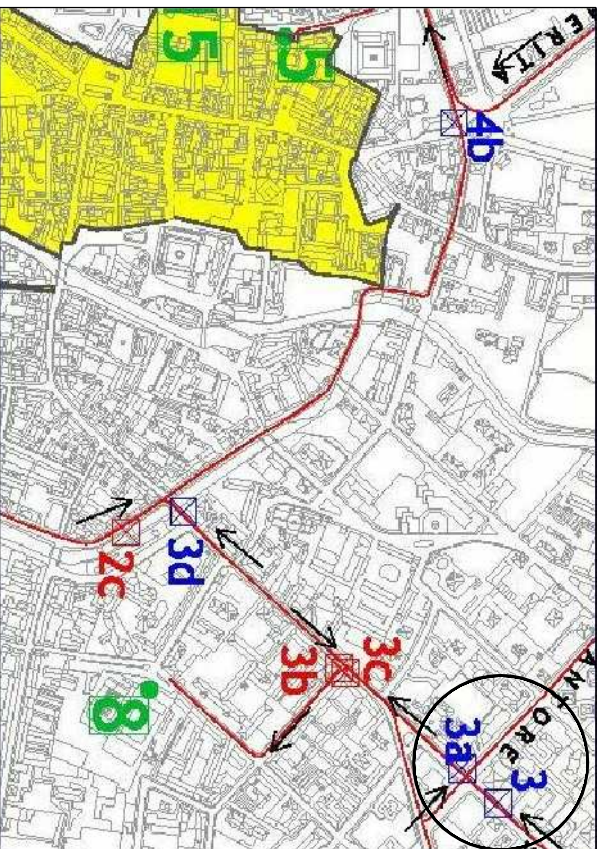

**TRASPORTI PUBBLICI MONZESI Spa**

Via Borgazzi, 35 - 20052 MONZA  
Tel: 039/209841 - Fax: 039/2002420  
[www.tpmonzesi.com](http://www.tpmonzesi.com) - [info@tpmonzesi.com](mailto:info@tpmonzesi.com)

disegno n.  
**3**  
del 30/11/2010

**Progetto Archimedes: SISTEMA INFOPARKING DI INDIRIZZAMENTO  
E GUIDA AI PARCHEGGI DELLA CITTA' DI MONZA**

scheda rilievo palma

Il Responsabile del procedimento  
Giovanni Frascetto

aggiornamenti  
.....